

Assunto: PE 10/2022 - PREFEITURA UBIRATÃ PR - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

De: Cassiane - Metalúrgica Voigt <licitacao@voigt.ind.br>

Data: 11/02/2022 09:58

Para: licitacao@ubirata.pr.gov.br

Prezados bom dia,

A empresa Metalúrgica Voigt Eireli - CNPJ nº 02.759.989/0001.47, vem por meio desta, tempestivamente solicitar esclarecimentos quanto ao item 1 - Tampa em ferro fundido para PV 60 do pregão eletrônico 10/2022, conforme segue:

1 - O tampão é com ou sem articulação?

2 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?

3 - A medida de 60 cm é da tampa ou da passagem livre? Se for da tampa, qual deve ser a medida da passagem livre?

4 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

1. Áreas restritas à circulação de pedestres (A 15),

2. Áreas de circulação de pedestres e estacionamento de veículos (B 125),

3. Uso em sarjetas e locais que se estendem desde a guia ou meio-fio, até 0,5 m na via de circulação de veículos e até 0,2 m da calçada (C 250),

4. Ruas com circulação e estacionamento de veículos (D 400),

5. Docas, aeroportos ou locais sujeitos a cargas elevadas (E 600)...

5 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

6 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

7 - No caso do tampão ser para ESGOTO, favor nos informar se o mesmo será com ou sem furo de aeração?

As informações acima solicitadas são de extrema importância para a correta cotação do produto uma vez que interferem no peso e construção das grelhas e tampões levando a


alterações de preço. Todos os concorrentes devem ter a mesma informação afim de não ferir os Princípios da Lei de Licitações tais quais: isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

Ficamos no aguardo.

--

fone

Atenciosamente



Cassiane Mendes

Licitações

licitacao@voigt.ind.br

(41) 3373-3030

(41) 99946-3646

www.voigt.ind.br

Horário de atendimento: Comercial: 8h às 12h e das 13h às 17:48

Retirada e entrega de mercadorias: 8h às 11h e das 13h às 17h

Resposta Esclarecimento

Assunto: Re: PE 10/2022 - PREFEITURA UBIRATÁ PR - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

De: Divisão de Licitação <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

Data: 14/02/2022 13:29

Para: Cassiane - Metalúrgica Voigt <licitacao@voigt.ind.br>

boa tarde,

Segue respostas ao pedido de esclarecimento..

1 - O tampão é com ou sem articulação?

R: sem articulação

2 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?

R: -

3 - A medida de 60 cm é da tampa ou da passagem livre? Se for da tampa, qual deve ser a medida da passagem livre?

R: é a medida da tampa...

4 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

R: 2. Áreas de circulação de pedestres e estacionamento de veículos (**B 125**)

5 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

R: Segue em anexo foto.

6 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

R: águas pluviais


7 - No caso do tampão ser para ESGOTO, favor nos informar se o mesmo será com ou sem furo de aeração?

R: -

Att.

Divisão de licitação

443543-8010

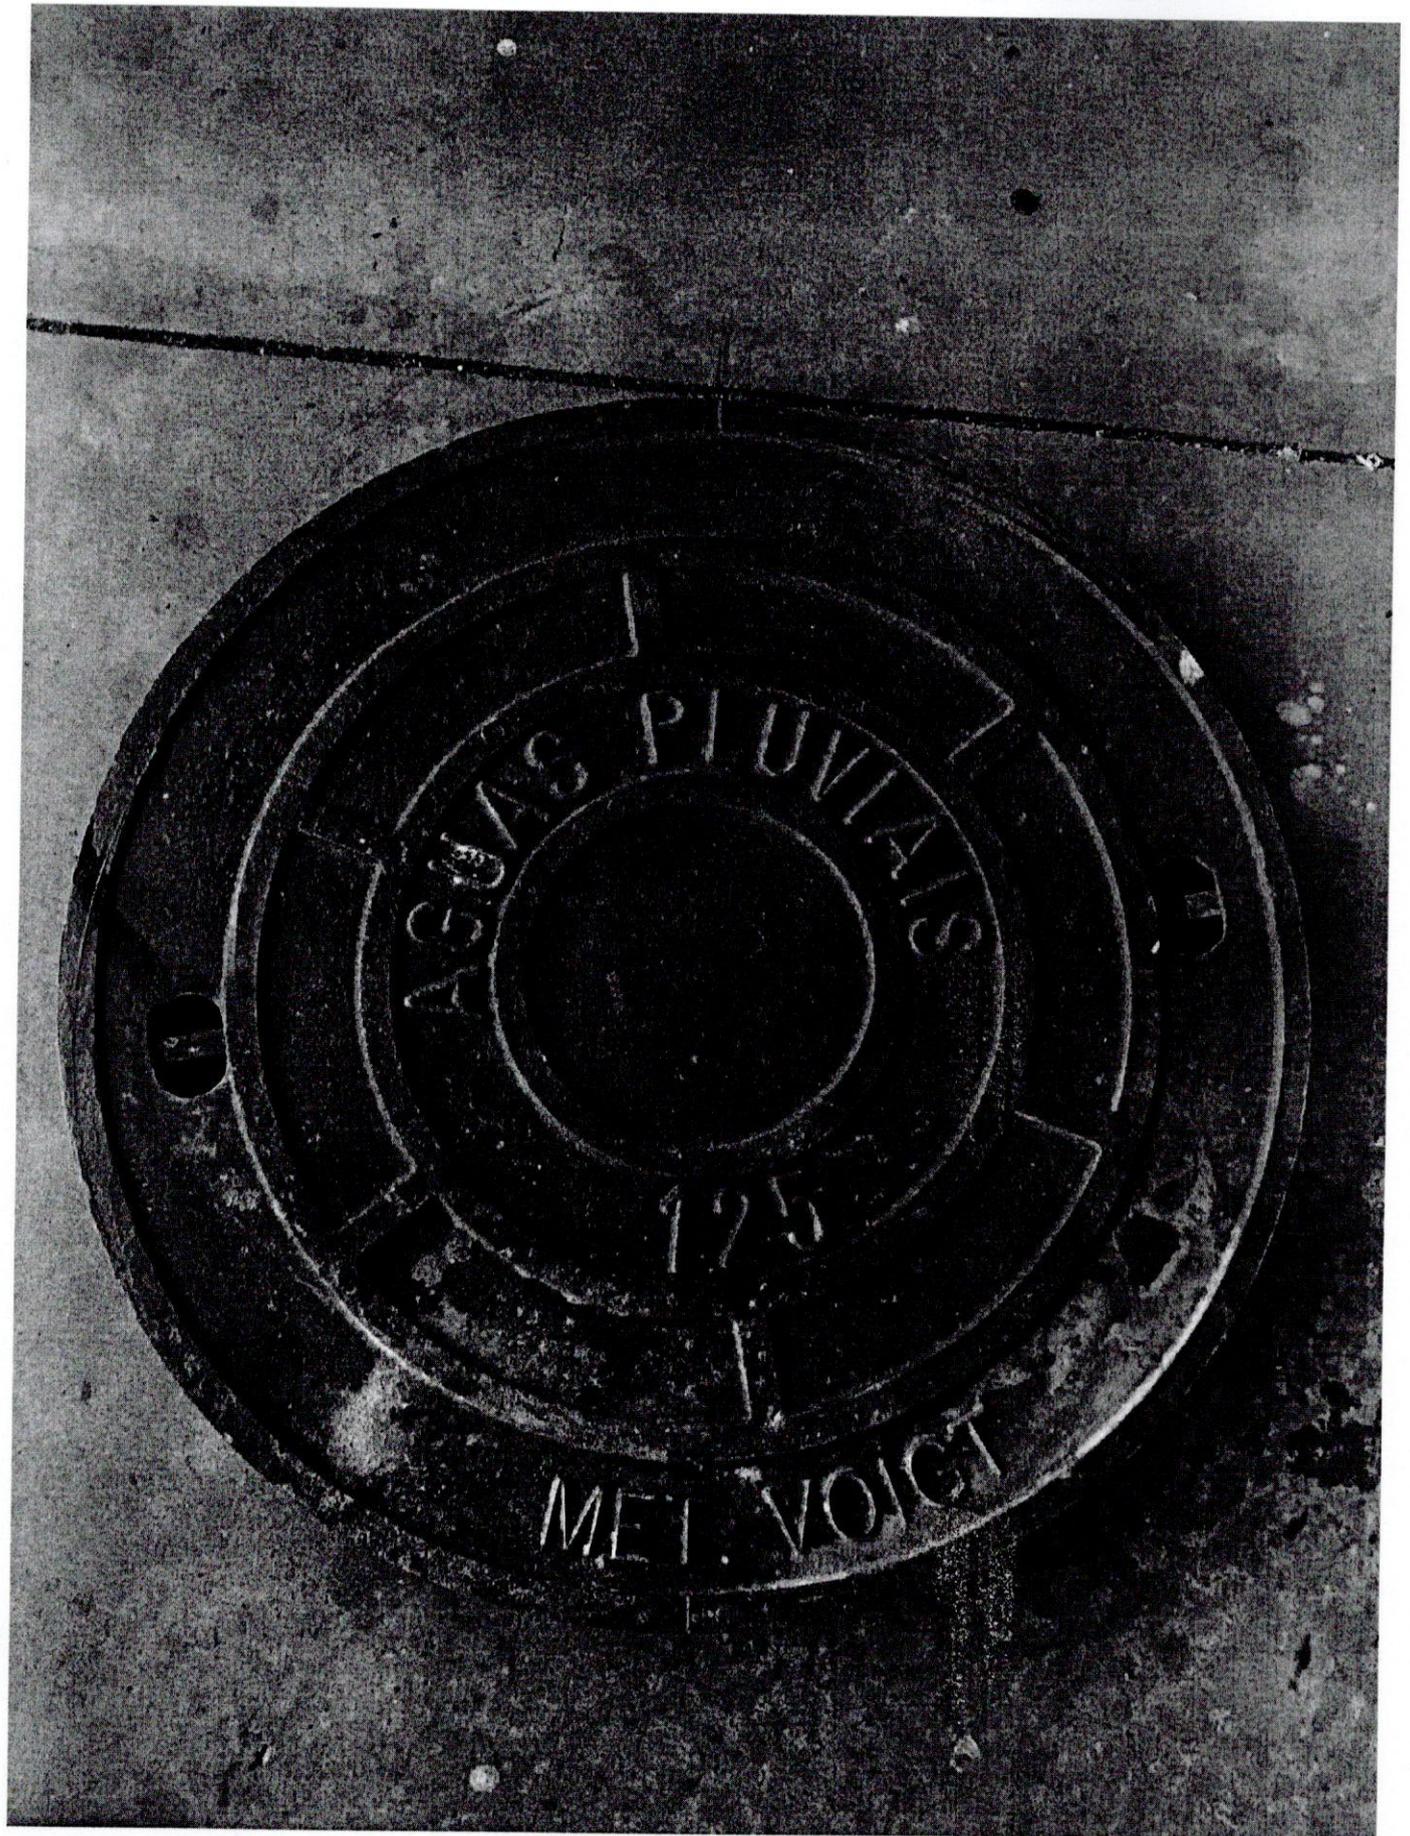

Anexos:

FOTO.jpeg

264KB