CENTRAL DE GLP - 3 P 45 KG (sem escala)

NOTAS:
Afastamentos conforme NPT-028 anexo B;
-Afastamento de 1,5m de ralos sifonados ou 3,0m de ralos comuns;
-Afastamento de divisão de edificação 0,0m;
-Afastamento de produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chama aberta 6,0m;
-Afastamento de materiais combustíveis 3,0m
-Afastamento de abertura abaixo da descarga da válvula de segurança , todas as aberturas de dutos de esgoto, águas pluviais, poços, canaletas, ralos que estiverem localizados abaixo da válvula de segurança 1,0m;
-Afastamento de fontes de ignição e outras aberturas (portas e janelas): 3,0m
(Recipientes abastecidos no local),1,5m
(Recipientes trocáveis);
-Afastamento para rede elétrica:
Distância mínima em m

Tensão em Kv:	
menor ou igual 0,6	1,0
entre 0,6 e 23	3,0
maior ou igual a 23	5,0

PERSPECTIVA



PLANTA



VISTA LATERAL



Paredes Laterais com 20% de abertura

ELEVAÇÃO



Cobertura em Concreto Armado.
ABERTURA: Porta Externa em tela metálica do piso ao teto de abrir de dentro para fora 1,20x2,00m.
Placas de Advertência: 'PROIBIDO FUMAR', 'PERIGO INFLAMÁVEL' e 'PROIBIDO O USO DE FOGO OU QUALQUER INSTRUMENTO QUE PRODUZA FAÍSCAS'.

AVISADOR SONORO/VISUAL

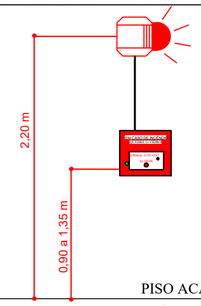

AVISADOR SONORO

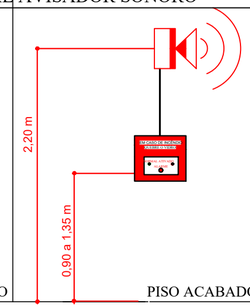

AVISADOR SONORO / VISUAL
-Deve ser instalado na forma embutida ou de sobrepor, preferencialmente nas paredes;
-Altura mínima para instalação: 2,20m.
ACIONADOR DE ALARME:
-Deve ser instalado na forma embutida pou sobrepor, na cor vermelho segurança;
-Altura para instalação: 0,90m a 1,35m.

DETALHE - PLACA INDICATIVA

M1

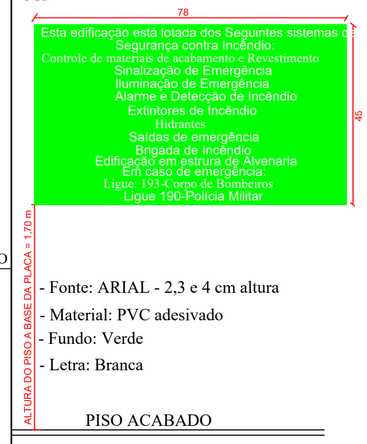

- Fonte: ARIAL - 2,3 e 4 cm altura
- Material: PVC adesivado
- Fundo: Verde
- Letra: Branca

M2 Salão de Festas

M2 Cobertura para Mesas

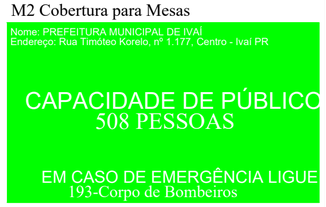

M2 Cobertura para Festas e Mesas

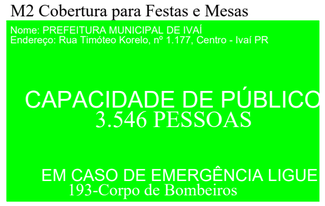

M2 Arquibancada

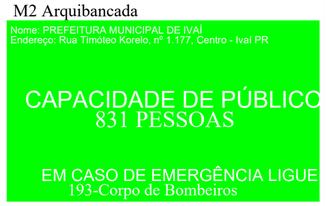

M2 Cobertura para Expositores

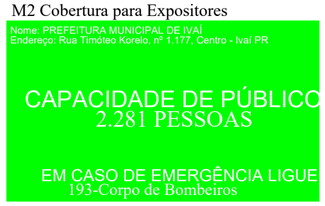

M2 Cobertura Arena

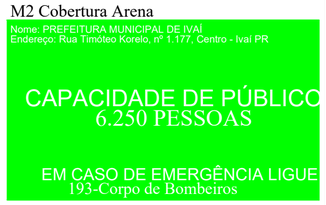

DETALHE DE GUARDA-CORPOS - sem escala

Figura 16 NPT 011

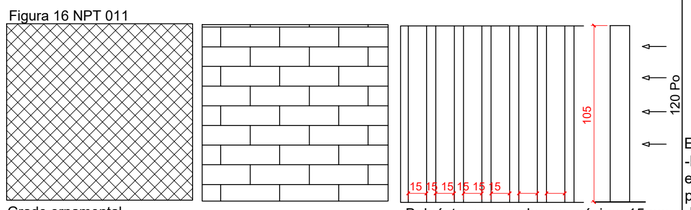

Grade ornamental tela ou vidro laminado

Alvenaria

Balaústre espaçados no máximo 15 cm

DETALHE DO CORRIMÃO



ESPECIFICAÇÕES DO CORRIMÃO:
-Devem possuir largura máxima de 6cm e estar afastados no mínimo 4cm das paredes às quais forem fixados;
-Devem ser contínuos, sem apresentar cantos vivos;
-Devem estar situados entre 80 cm e 92cm acima do piso.

DETALHE PARA ESCADA



ESPECIFICAÇÕES DAS ESCADAS:
-Escada construída com material incombustível e antiderrapante;
-Guarda-corpo constituido de material metálico.

SINALIZAÇÃO DE PISO



Para hidrantes e extintores

DETECÇÃO/ALARME

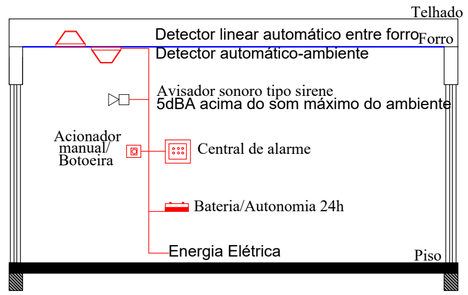

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO HOLOFOTE



- Luminária de emergência bivolt;
- Tomada 110 / 220 volts;
- Tipo farolete com potência de 110 watts;
- Bloco autônomo (com bateria incorporada);
- Autonômia de 5 hora;
- Altura de instalação: 3,50m.

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO



- Tensão de no máximo 30 volts;
- Tomada 110 / 220 volts;
- Luminária com potência de 25watts;
- Bloco autônomo (com bateria incorporada);
- Autonômia de 1 hora;

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

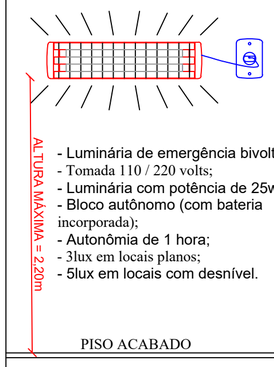

- Luminária de emergência bivolt;
- Tomada 110 / 220 volts;
- Luminária com potência de 25watts;
- Bloco autônomo (com bateria incorporada);
- Autonômia de 1 hora;
- 3lux em locais planos;
- 5lux em locais com desnível.

DETALHE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR

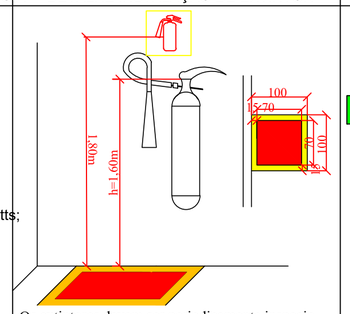

Os extintores devem ser periodicamente inspecionados, por pessoas habilitadas e ter sua carga renovada nas épocas e condições recomedadas pelos respectivos fabricantes. Nas etiquetas de carga e recarga deverá constar o endereço da edificação.

DETALHE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S2/S3/S12

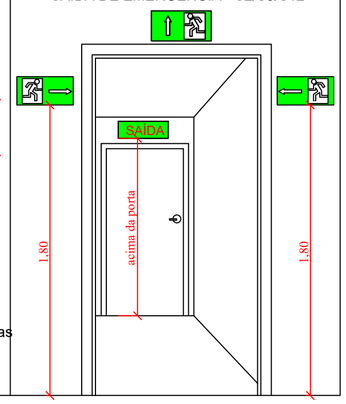

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIO

Data	Discriminação da Atualização/Substituição	n. do PSCIP

Obra/Endereço:
CENTRO DE EVENTOS DE IVAÍ
Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivaí PR

Área: 14.859,12 m²

Ocupação:

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 06/06

Conteudo da Prancha: DETALHES GENÉRICOS

Proprietário:
Prefeitura Muncipal de Ivai - CNPJ 75.175.918/0001-33

Escala: INDICADA

Responsável Técnico:
JULIANE MACHADO RUARO KUHN - CREA-PR 83.329/D

Data: JULHO 2019

A2 - 420x594