


CENTRAL DE GLP - 3 P 45 KG (sem escala)			AVISADOR SONORO/VISUAL	AVISADOR SONORO	DETALHE - PLACA INDICATIVA		
NOTAS: Afastamentos conforme NPT-028 anexo B; -Afastamento de 1,5m de ralos sifonados ou 3,0m de ralos comuns; -Afastamento de divisão de edificação 0,0m; -Afastamento de produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chama aberta 6,0m; -Afastamento de materiais combustíveis 3,0m -Afastamento de abertura abaixo da descarga da válvula de segurança , todas as aberturas de dutos de esgoto, águas pluviais, poços, canaletas, ralos que estiverem localizados abaixo da válvula de segurança 1,0m; -Afastamento de fontes de ignição e outras aberturas (portas e janelas): 3,0m (Recipientes abastecidos no local),1,5m (Recipientes trocáveis); -Afastamento para rede elétrica: 0,6m -Distância mínima em Kv: 0,6m -Distância entre 0,6 e 23m -Distância maior ou igual a 23m	PERSPECTIVA 	PLANTA 			M1 	M2 Salão de Festas Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ Endereço: Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivai PR CAPACIDADE DE PÚBLICO 888 PESSOAS EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193-Corpo de Bombeiros	M2 Cobertura para Mesas Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ Endereço: Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivai PR CAPACIDADE DE PÚBLICO 508 PESSOAS EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193-Corpo de Bombeiros
	VISTA LATERAL 	ELEVAÇÃO 	AVISADOR SONORO / VISUAL -Deve ser instalado na forma embutida ou de sobrepor, preferencialmente nas paredes; -Altura mínima para instalação: 2,20m. ACIONADOR DE ALARME: -Deve ser instalado na forma embutida pou sobrepor, na cor vermelho segurança; -Altura para instalação: 0,90m a 1,35m.		M2 Cobertura para Festas e Mesas Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ Endereço: Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivai PR CAPACIDADE DE PÚBLICO 3.546 PESSOAS EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193-Corpo de Bombeiros	M2 Arquibancada Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ Endereço: Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivai PR CAPACIDADE DE PÚBLICO 831 PESSOAS EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193-Corpo de Bombeiros	M2 Cobertura para Expositores Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ Endereço: Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivai PR CAPACIDADE DE PÚBLICO 2.281 PESSOAS EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193-Corpo de Bombeiros
						M2 Cobertura Arena Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ Endereço: Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivai PR CAPACIDADE DE PÚBLICO 6.250 PESSOAS EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193-Corpo de Bombeiros	

DETALHE DE GUARDA-CORPOS - sem escala	DETALHE DO CORRIMÃO	DETALHE PARA ESCADA	SINALIZAÇÃO DE PISO
Grade ornamental tela ou vidro laminado Alvenaria	ESPECIFICAÇÕES DO CORRIMÃO: -Devem possuir largura máxima de 6cm e estar afastados no mínimo 4cm das paredes às quais forem fixados; -Devem ser contínuos, sem apresentar cantos vivos; -Devem estar situados entre 80 cm e 92cm acima do piso.	ESPECIFICAÇÕES DAS ESCADAS: -Escada construída com material incombustível e antiderrapante; -Guarda-corpo constituído de material metálico.	Para hidrantes e extintores

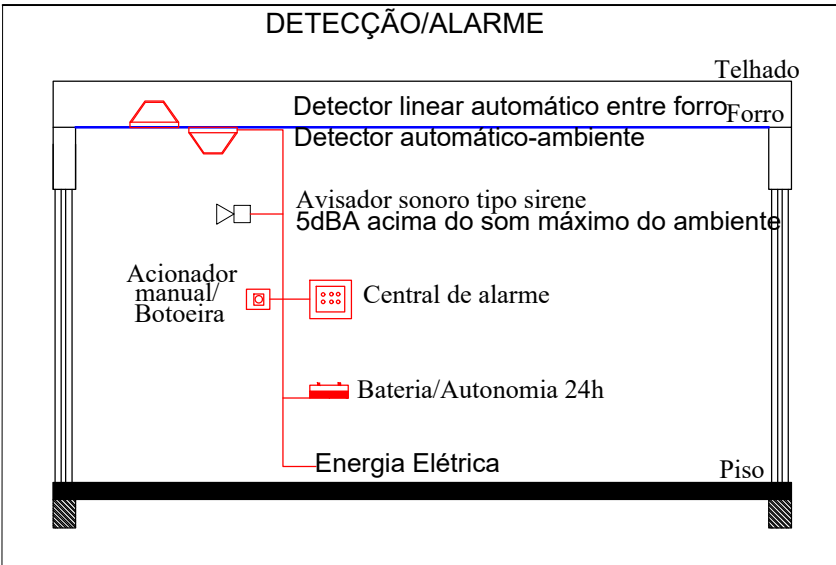

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO HOLOFOTE	DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO	DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DETALHE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR	DETALHE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S2/S3/S12
- Luminária de emergência bivolt; - Tomada 110 / 220 volts; - Tipo farolete com potência de 110 watts; - Bloco autônomo (com bateria incorporada); - Autonomia de 5 hora; - Altura de instalação: 3,50m.	- Tensão de no máximo 30 volts; - Tomada 110 / 220 volts; - Luminária com potência de 25watts; - Bloco autônomo (com bateria incorporada); - Autonomia de 1 hora;	- Luminária de emergência bivolt; - Tomada 110 / 220 volts; - Luminária com potência de 25watts; - Bloco autônomo (com bateria incorporada); - Autonomia de 1 hora; - 3lux em locais planos; - 5lux em locais com desnível. PISO ACABADO	Os extintores devem ser periodicamente inspecionados, por pessoas habilitadas e ter sua carga renovada nas épocas e condições recomendadas pelos respectivos fabricantes. Nas etiquetas de carga e recarga deverá constar o endereço da edificação.	acima da porta

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIO		
Data	Discriminação da Atualização/Substituição	n. do PSCIP
Obra/Endereço: CENTRO DE EVENTOS DE IVAÍ Rua Timóteo Korelo, nº 1.177, Centro - Ivai PR		
Área: 14.859,12 m²	Ocupação:	PARA USO DO CBMPR
Prancha: 06/06	Conteúdo da Prancha: DETALHES GENÉRICOS	
Proprietário: Prefeitura Municipal de Ivai - CNPJ 75.175.918/0001-33		
Escala: INDICADA	Responsável Técnico: JULIANE MACHADO RUARO KUHN - CREA-PR 83.329/D	Data: JULHO 2019