


PLANTA BAIXA
ESC.: 1:100


NOTA: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DIMENSIONADA CONFORME A IT N°13/2006, AUTONOMIA MÍNIMA DE 1HORA E DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO E/OU GERADOR.

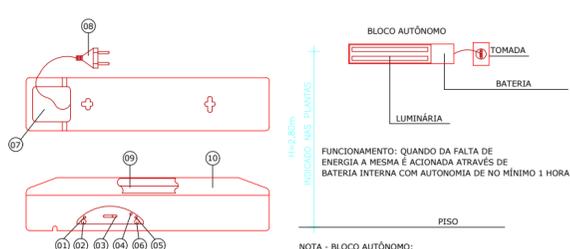


NOTA - BLOCO AUTÔNOMO:
TIPO DE LÂMPADA: FLUORESCENTE
POTÊNCIA: 8W
TENSÃO: 6 VOLTS
VIDA ÚTIL: 1 ANO
FLUXO LUMINOSO:
80 LÚMENS P/1 LÂMPADA
150 LÚMENS P/2 LÂMPADAS
DURAÇÃO DA LUZ:
4 HORAS P/1 LÂMPADA DE 8W OU
2 HORAS P/2 LÂMPADAS DE 8W

| Nº | DISCRIMINAÇÃO |
|----|---|
| 1 | LED INDICADOR DE REDE |
| 2 | FUSÍVEL EXTERNO |
| 3 | LIGA/DESLIGA |
| 4 | LED INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA "BAIXO" |
| 5 | LED INDICADOR DAS LÂMPADAS |
| 6 | BOTÃO DE TESTE DA LÂMPADA |
| 7 | PORTA CABO DE FORÇA |
| 8 | CABO DE FORÇA |
| 9 | ENCAIXE DA LÂMPADA ACRÍLICO |
| 10 | |

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
SEM ESCALA

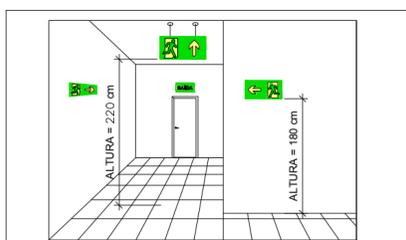

DETALHE FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

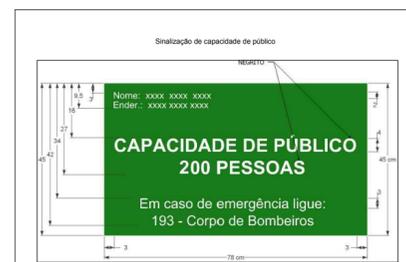

M2 - DETALHE - MODELO SINALIZAÇÃO DE CAPACIDADE DE PÚBLICO




M1 - DETALHE - MODELO SINALIZAÇÃO DE LOTAÇÃO

| TABELA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (NPT 20 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) | | | | | |
|--|--------|----------|----------------------|--|---|
| SÍMBOLO | CÓDIGO | DIMENSÃO | SIGNIFICADO | FORMA/COR | APLICAÇÃO |
| | E5 | 350 | EXTINTOR DE INCÊNDIO | SÍMBOLO: QUADRADO, FUNDO: VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO |
| | S1 | 126x252 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO: RETANGULAR, FUNDO: VERDE E PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO DIREITO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
| | S2 | 126x252 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO: RETANGULAR, FUNDO: VERDE E PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
| | S3 | 126x252 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO: RETANGULAR, FUNDO: VERDE E PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO |
| | S12 | 126x252 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO: RETANGULAR, FUNDO: VERDE E MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL: FOTOLUMINESC. COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >= 50 mm | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS) |

SIMBOLÓGIA PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
NPT 004 - SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
|---------|---|
| | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 2-A : 20-B:C |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE ACLAREAMENTO COM DURAÇÃO DE 120 min |
| | DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA |
| | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA |
| | ÁREA FRIA |
| | DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS |

OBSERVAÇÃO:
- TODAS AS JANELAS SÃO BASCULANTE EM FERRO E VIDRO
- PORTAS INTERNAS DE MADEIRA
- PORTAS EXTERNAS FERRO E VIDRO

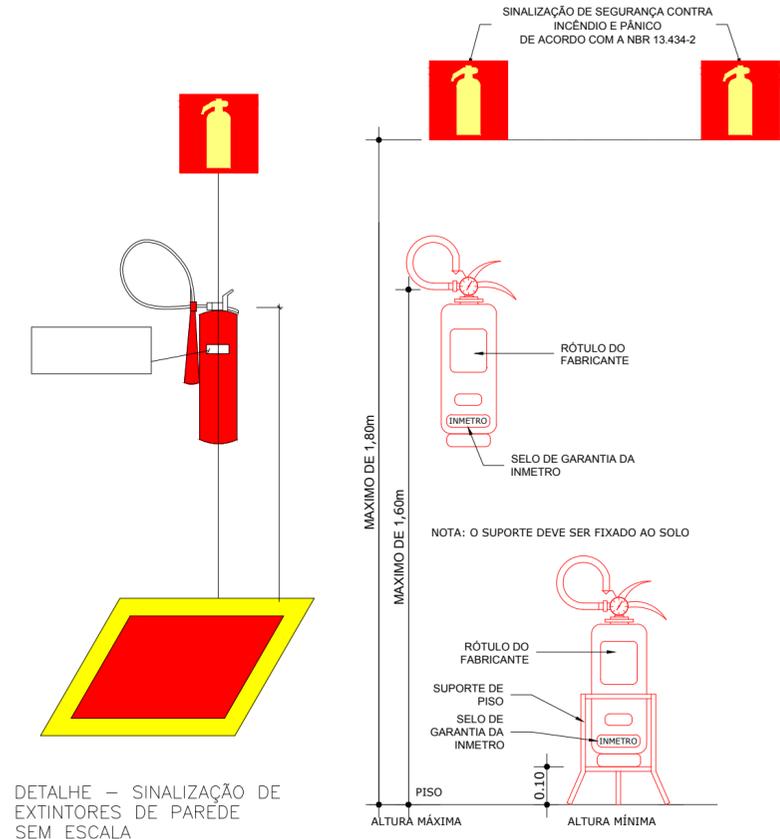


DETALHE - SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE PAREDE SEM ESCALA

NOTA:
- TODOS OS PARÂMETROS DA NPT 017 DEVERÃO SER ATENDIDOS PELA BRIGADA DE INCÊNDIO;
- NENHUMA SALA POSSUE CAPACIDADE PARA COMPORTAR MAIS DE 50 PESSOAS.

OBSERVAÇÃO 1:
A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ APRESENTAR 3 LUX PARA LOCAIS PLANOS E 5 LUX PARA LOCAIS EM DESNIVEL

OBSERVAÇÃO 2:
NÃO SERÁ UTILIZADO GAS COMBUSTÍVEL NA EDIFICAÇÃO

DETALHE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES SEM ESCALA

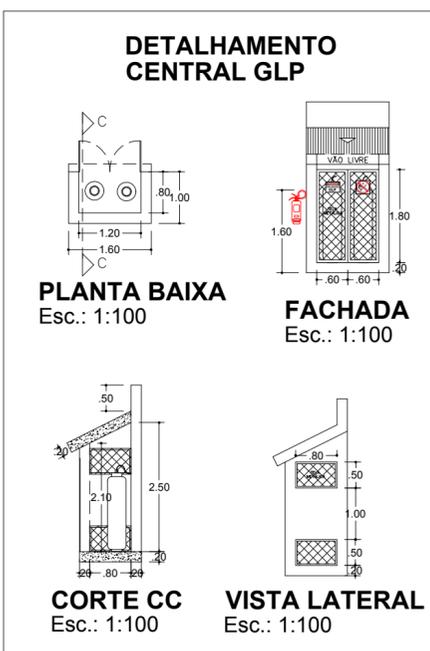

| HISTORICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Data | Discriminação da atualização | Nº do PSCIP |
| | | |

GRUPO PLANENGE ENGENHARIA

RUA PIONEIRO AGENOR CAMARGO, Nº 1468, COPACABANA II, TERREO
 FONE: (44) 3040-1840 - E-MAIL: CONTATO@PLANENGE.COM.BR
 SITE: WWW.PLANENGE.COM.BR
 CIDADE: MARINGÁ - PR

OBRA/ENDEREÇO
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ANADÃO MOLINA
AV. NILZA DE OLIVEIRA PEPINIO, B 1 - F 31 - REMANESCENTE 3, CONJUNTO NOVO UBIATÁ

| | | |
|---|--|-----------------------|
| ÁREA 274,15m ² | OCUPAÇÃO E-5 | PARA USO DO CBMPR |
| PRANCHA 03 / 03 | CONTEUDO PLANTA BAIXA DETALHES | |
| PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE UBIATÁ CNPJ: 76.950.096/0001-10 | RESP. TÉCNICO PLANENGE ENGENHARIA - LTDA ENG.CIVIL: FABIANO MATIAS CREA/PR 151615/D | DATA NOVEMBRO 2017 |
| ESCALA INDICADA | | |