**DETALHE TUBULAÇÃO**

Esc. 1:75

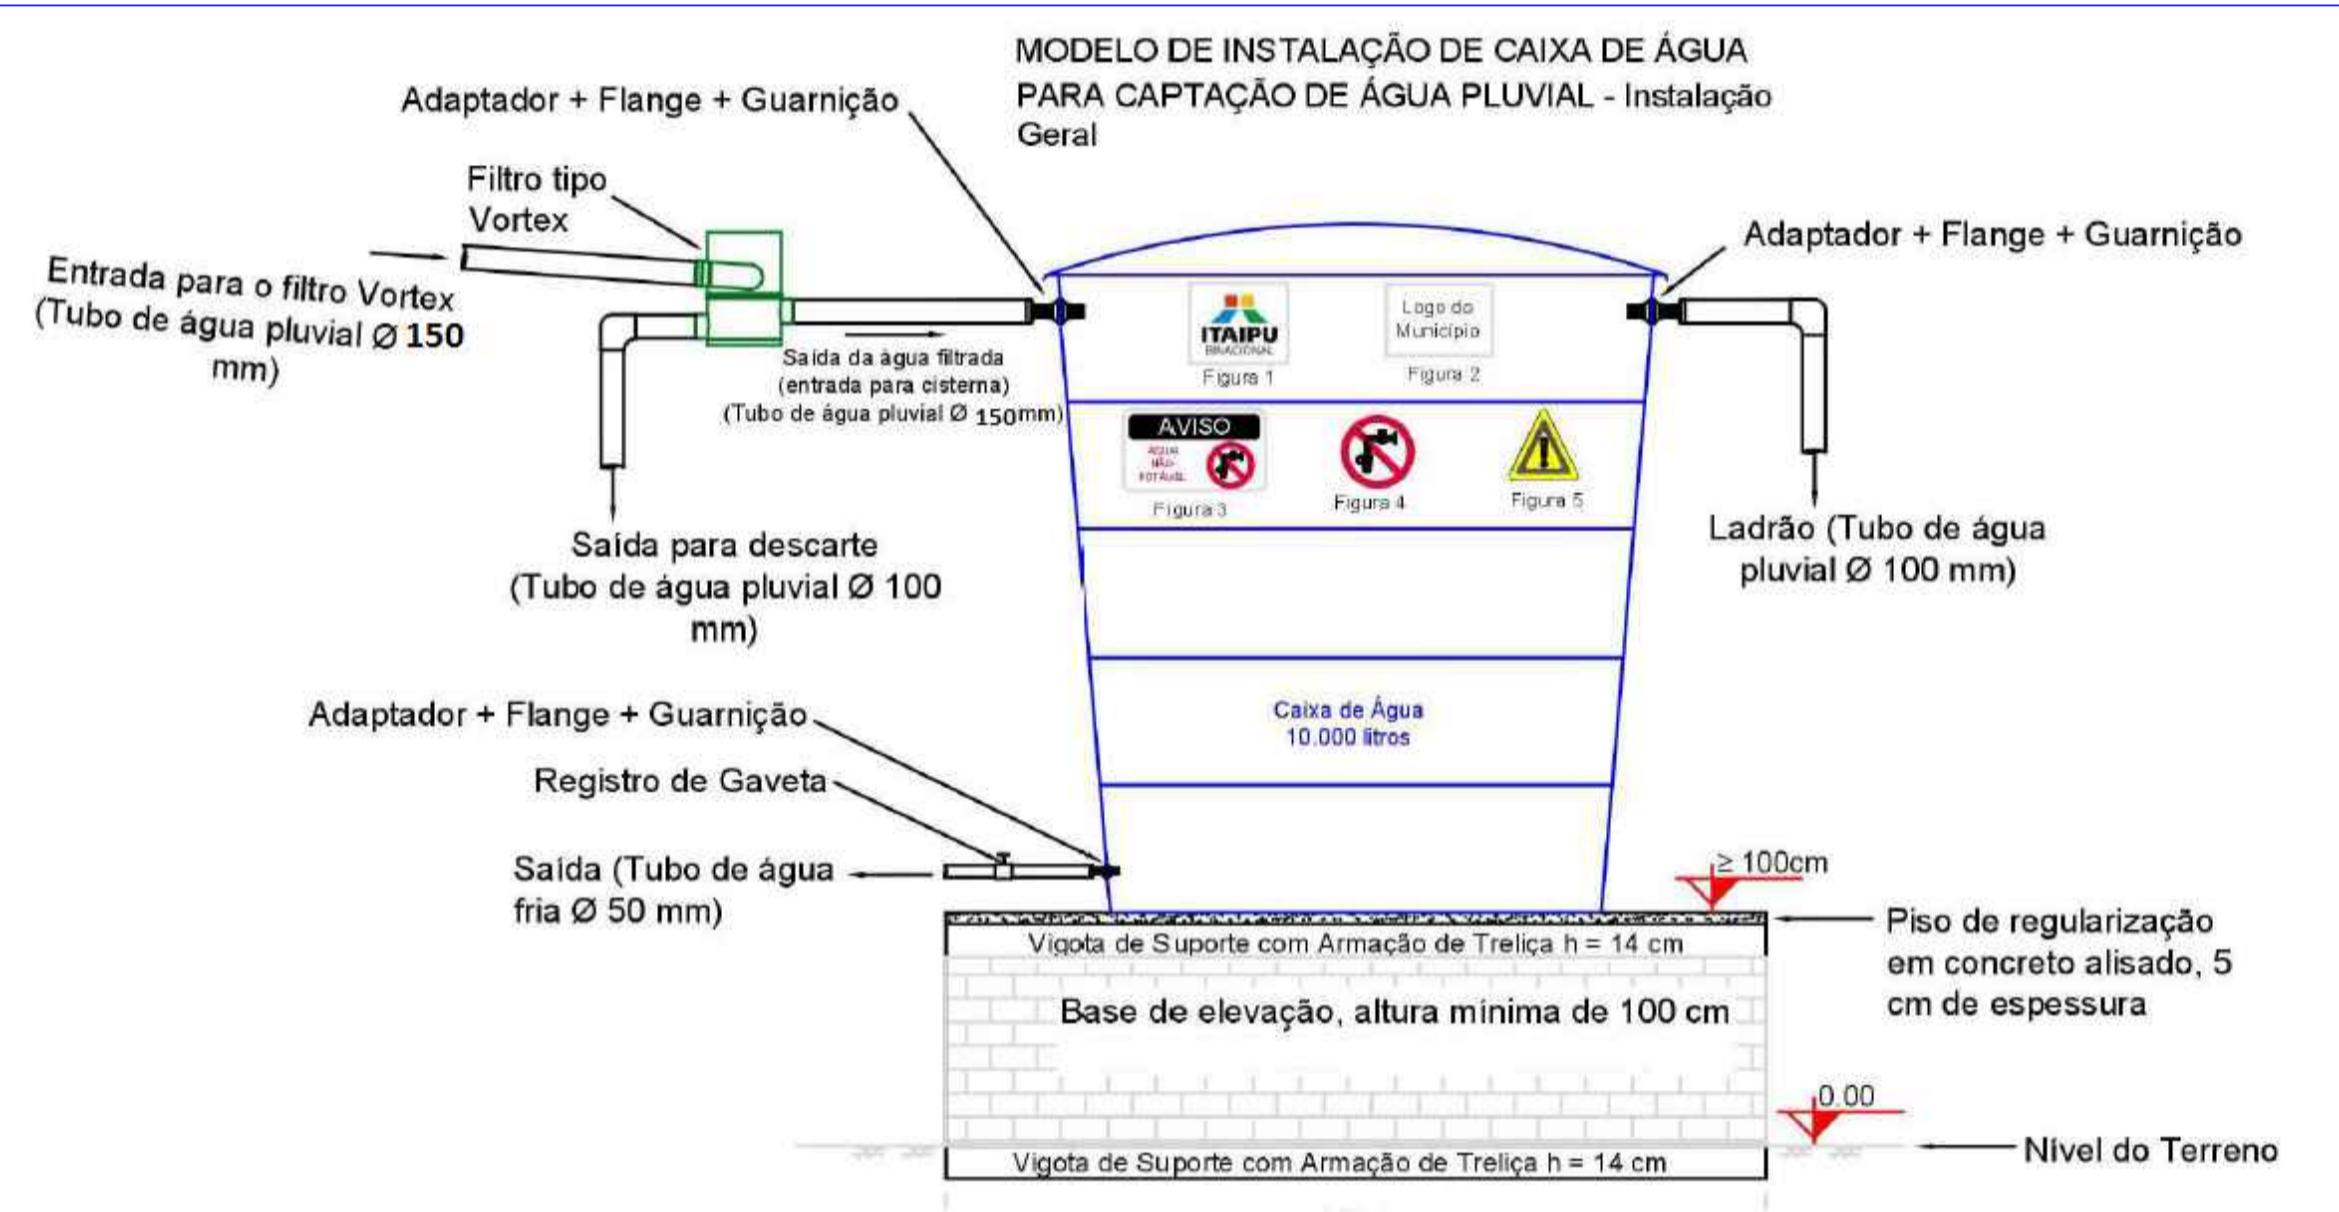
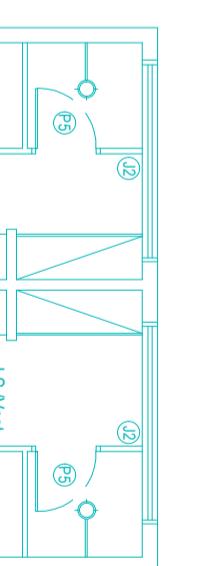
**DETALHE CISTERNA****Modelos de adesivos para caixas**

Figura 1 - Itaipu Binacional



Figura 2 - Logo do Município



Figura 3 - Aviso de água não potável



Figura 4 - Água não apropriada para consumo humano



Figura 5 - Sinal de esclamação (Atenção)

**Especificações:**

- Os adesivos acima especificados, deverão ser fixados as caixas, em local visível;
- O modelo do filtro Vortex, deverá obedecer a área do telhado, a ser captada a água, modelo: WFF 100 até 200m<sup>2</sup>, WFF150 até 500m<sup>2</sup> e WFF 300 até 3.000m<sup>2</sup> (ou similares);
- As tubulações deverão ser de água pluvial, exceto a saída para utilização, que deverá ser de água fria;
- Todas as conexões com as caixas, deverão ser utilizados, adaptadores, flanges e guarnições;
- Os Adaptadores, flanges e guarnições para as tubulações de Ø 100mm de água pluvial, deverão ser utilizados de água fria;
- A base de elevação deverá ter no mínimo 80cm de altura, sendo a superfície em concreto alisado e plana, com espessura de 5cm;
- O fundo da caixa deverá estar totalmente apoiado na superfície da base de elevação;
- A tampa da caixa deverá ser parafusada firmemente a borda da caixa;
- Para movimentação da caixa, a mesma deverá ser levantada, não podendo ser arrastada.
- Para colocação das conexões, a caixa deverá ser furada na parte plana da lateral, utilizando "serra copo".
- A torneira para utilização da água, deverá ser do modelo de acionamento restrito, e fixado ao lado, adesivo ou placa com a figura 2, especificada acima.

**PROJETO PLUVIAL**

OBRA: BARACAO ATERRO SANITARIO  
ENDERECO: UBIRATA-PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
EDUARDO FELIPE MANFE CREA: 135944/D - PR

Conteúdo: PLANTAS  
DETALHE

PAVIMENTO: TERREO/COBERTURA UNIDADE: cm TOTAL DE PRANCHAS: 01

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA

DESENHO: EDUARDO DATA: 05/11/2018 FOLHA: 01 / 01