



NOTAS:
 -> AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E O SPDA DEVEM ESTAR EM FUNCIONAMENTO COM AS NORMAS TÉCNICAS OFICIAIS.
 -> HAVERÁ BRIGADA DE INCÊNDIO CONFORME NPT-017 (LOTAÇÃO SUPERIOR A 100 PESSOAS)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
 AS BATERIAS PARA SISTEMAS AUTÔNOMOS DEVEM SER DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA OU NÍQUEL-CÁDMIO, ISENTA DE MANUTENÇÃO.
 A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO DEVE ULTRAPASSAR 15 METROS E DENTRE O PONTO DE ILUMINAÇÃO E A PAREDE 7,5 METROS; OUTRO DISTANCIAMENTO ENTRE PONTOS PODE SER ADOPTADO, DESDE QUE ATENDA AOS PARÂMETROS DA NBR 10895/NFT-15.
 DEVE SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 LUXES/300 CM EM LOCALS PLANOS (CORREDORES, HALLS, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO) E 10 LUXES/300 CM EM PASSARELAS COM BARRAS ANTI-PÂNICO.
 A TENSÃO DAS LÂMPADAS DE ACLARAMENTO E BALIZAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM ÁREAS COM BARRA DE INCÊNDIO DEVE SER DE 120 VOLTS, DE 20 VOLTS.
 O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ, NA VISTORIA, PODERÁ EXIGIR QUE OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SEJAM CERTIFICADOS PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO.



LEGENDAS

S1 LARG./ALT. mm		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA COLUNAS DIMENSIONES MÍNIMAS: 140x100
S3 LARG./ALT. mm		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER ADIADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
S14 LARG./ALT. mm		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM "SAÍDA" OU MENSAGEM "SAÍDA" E OU PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE 55mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (DETA, OU MÃO, OU AMBOS)
S18 LARG./ALT. mm		INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FUOGO POR BARRA ANTI-PÂNICO	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DA FORMA DE ABERTURA DA INSTRUÇÃO SOBRE A PORTA CORTA-FUOGO COM COMPLEMENTAÇÃO DA MENSAGEM "ABRIR" E "PUSH" QUANDO FOR O CASO
E5 LARG./ALT. mm		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAFIA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
M1 LARG./ALT. mm		VER FIGURA 01	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA, LETRA: BRANCA
M2 LARG./ALT. mm		VER FIGURA 02	INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECORTE DE REUNIÃO DE PÚBLICO	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM ESCRITA REFERENTE À CAPACIDADE DE PÚBLICO XXX, EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS LETRA: BRANCA

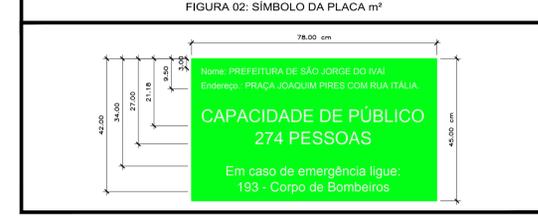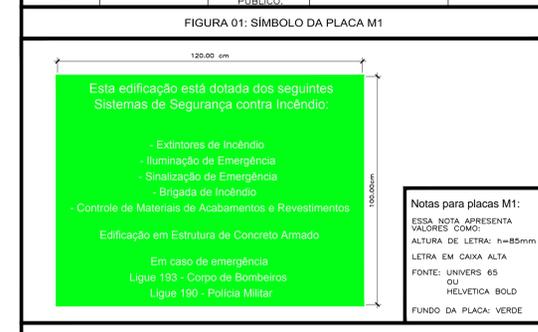

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCP

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCP

Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico

CENTRO MUNICIPAL DE HIDROTERAPIA
 LOCAL: PRAÇA JOAQUIM PIRES COM RUA ITALIA - DATA: 1, 2, 3, 4, 5, 14 e 25 - QUADRA 14 - JARDIM SÃO JOAQUIM - SÃO JORGE DO IVAI - PARANÁ

ÁREA: 684,03m²
 OCUPIÇÃO: F-2: ARTE CÊNICA E AUDITÓRIO E-3: ESPAÇO PARA CULTURA FÍSICA
 PARA USO CORPO DE BOMBEIROS

Projeto: 03/05
 CONTEÚDO: RESUMO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS, IMPLANTAÇÃO, PLANTA BAIXA DOS PAVIMENTOS, CORTES ESQUEMÁTICOS / DETALHES DO PROJETO

Proprietário: PREFEITURA DE SÃO JORGE DO IVAI
 CNPJ: 76.282.649/0001-04

Local: INDICADA
 Responsável Técnico/Projeto: PAULO LEÃO
 Responsável: LEÃO Projetos Complementares LTDA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 19-7204/09
 Avenida Cerro Azul, 2688 - Jardim Novo Horizonte - 44.3026-1860
 CNPJ: 08.956.061/0001-39 - CREA: 19-6527
 pauloleao@leaooprojetos.com.br
 www.leaooprojetos.com.br