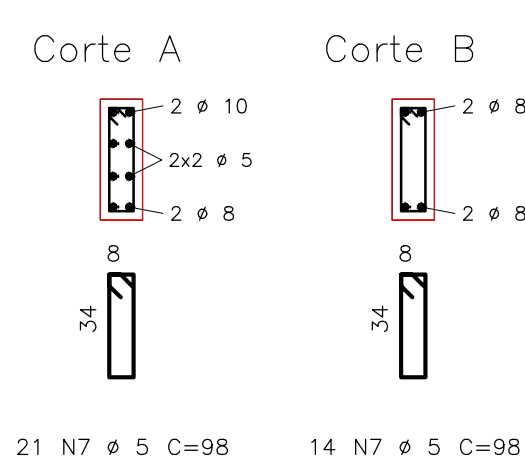
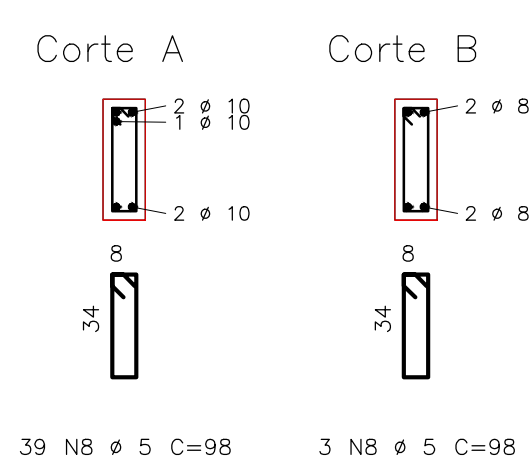
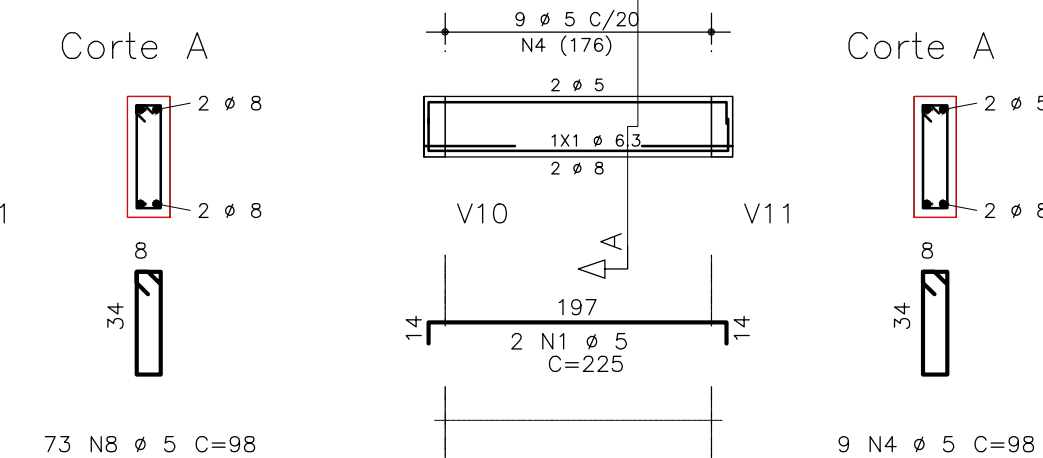
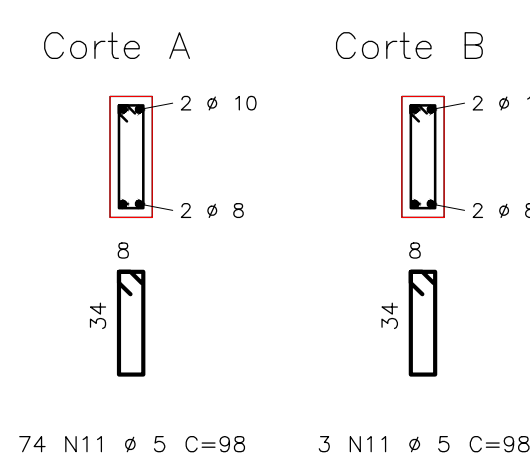
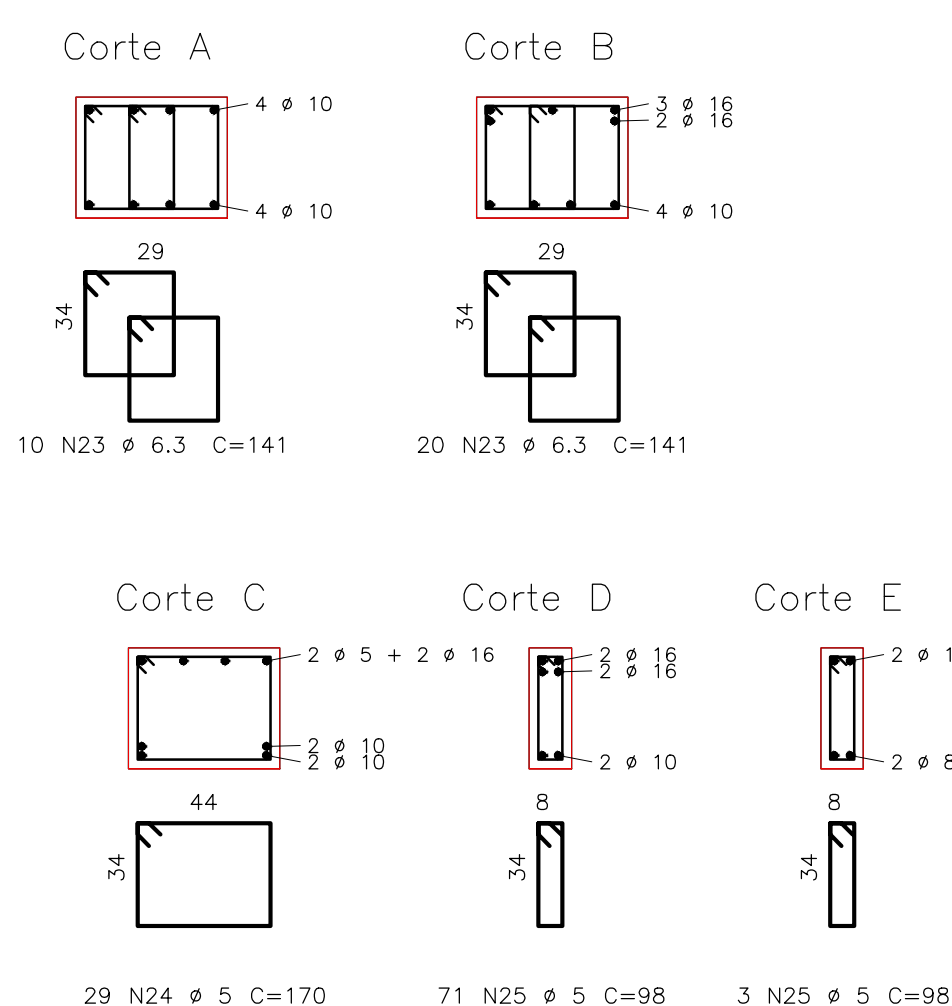


V10	60B	26	5	75	98	7350
	50A	1	8	2	200	400
	60B	2	5	2	200	400
	50A	3	10	2	325	650
	50A	4	10	2	710	1420
	60B	5	5	2	240	480
	50A	6	10	2	280	560
	70A	7	8	2	270	540
	50A	8	8	2	420	840
	50A	9	8	2	380	760
	50A	10	8	2	600	1200
	60B	11	5	88	98	8524

V13	60B	5	5	21	96	2058
60B	1	5	2	370	740	
50A	2	8	2	130	260	
50A	3	10	2	405	810	
50A	4	10	2	245	490	
50A	5	6.3	2	125	250	
50A	6	10	2	620	1240	
50A	7	10	1	200	300	
50A	8	8	2	290	580	
50A	9	6.3	1	75	75	
60B	10	5	49	98	4802	

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	530	84
50A	6,3	49	12
50A	8	178	71
50A	10	171	108
50A	16	29	46
Peso Total	60B =	84 kg	
Peso Total	50A =	238 kg	

NOTAS GERAIS

OS NÍVEIS INDICADOS ESTÃO EM METROS, E AS DEMAS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS, SALVO QUANDO ESPECIFICADAS.

ESTRUTURAS METÁLICAS TEM SUAS DIMENSÕES EXPRESSAS EM MILÍMETROS, SALVO QUANDO ESPECIFICADAS.

OS REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ADEQUADOS SÃO OS NÍVEIS PROPOSTOS POR ESTES PROJETOS.

CONFIRMAR EM CASO AS DIMENSÕES DETERMINADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, QUALQUER MODIFICAÇÃO A SER EFETUADA NESTE PROJETO REQUER CONSULTA PRÉVIA E ASSINADO ESCRITÓRIO.

OS REQUISITOS SÃO INFORMATIVOS DO SISTEMA E DO ASPECTO FINAL DESEJADO, A ESTABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO SÃO DE INTERA RESPONSÁVEL DAS DOS EXECUTORES.

OS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS NA OBRA DEVERÃO SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS INDICADAS PELOS ÓRGÃOS DE NORMALIZAÇÃO APROPRIADOS, SÓ A ORIENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.

- DISPENSA DE JORNAL DE DILAÇÃO: ESTRUTURA PROJETADA PARA ATENDER AOS ESFORÇOS TERMOELÁSTICOS.

[illegible]